

M 1:200

## ВЗ-Воронка


ВЗ-Воронка

— — — — —  
-КабелSVT3x2,5 мм2,положен по метална скара  
монтирана под покрива.

-Разклонителна кутия монтирана на металната скара под покриве с монтирани 3 броя лустър клемми-2,5 мм<sup>2</sup>. Отклонението от разклонителната кутия до воронката да се изпълни през лустър клемата със СВТ3х1,5 мм<sup>2</sup>.

0,030  
-Ел.мощност 0,030 кВт/220 В.

-Линия /токов кръг/ №1

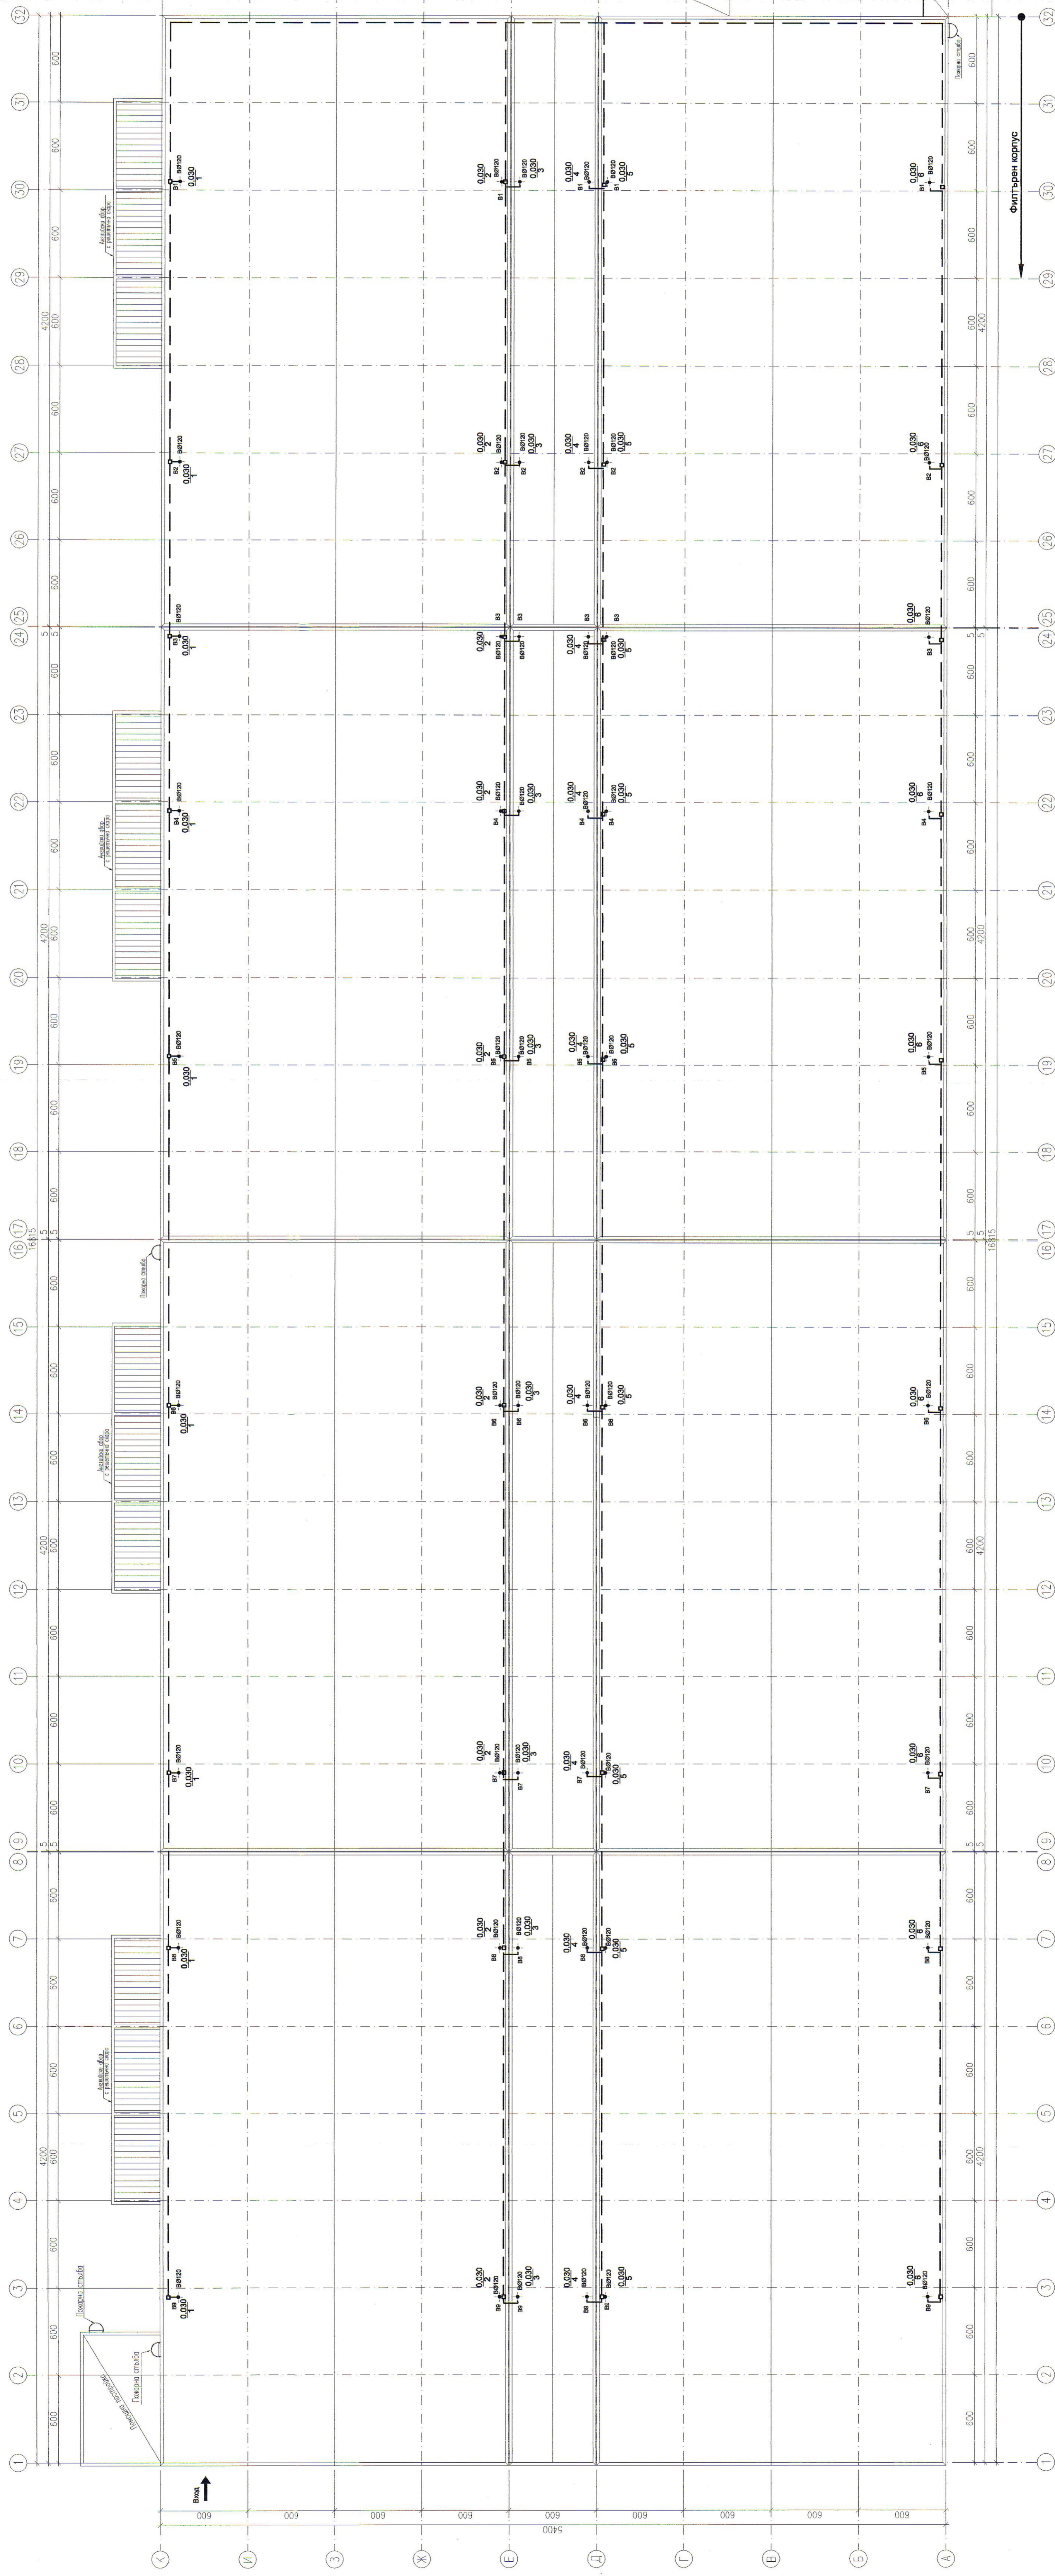

EX. TAB 10 3A 3AXPAAHBAHE #4  
BO 10454 - 3HX. YEM. N<sup>o</sup> 20.

[illegible]

Упробител:	инк. Бонилар Лесновски	Чарли 02/5
------------	------------------------	------------