




План Температурен блок
М 1:200

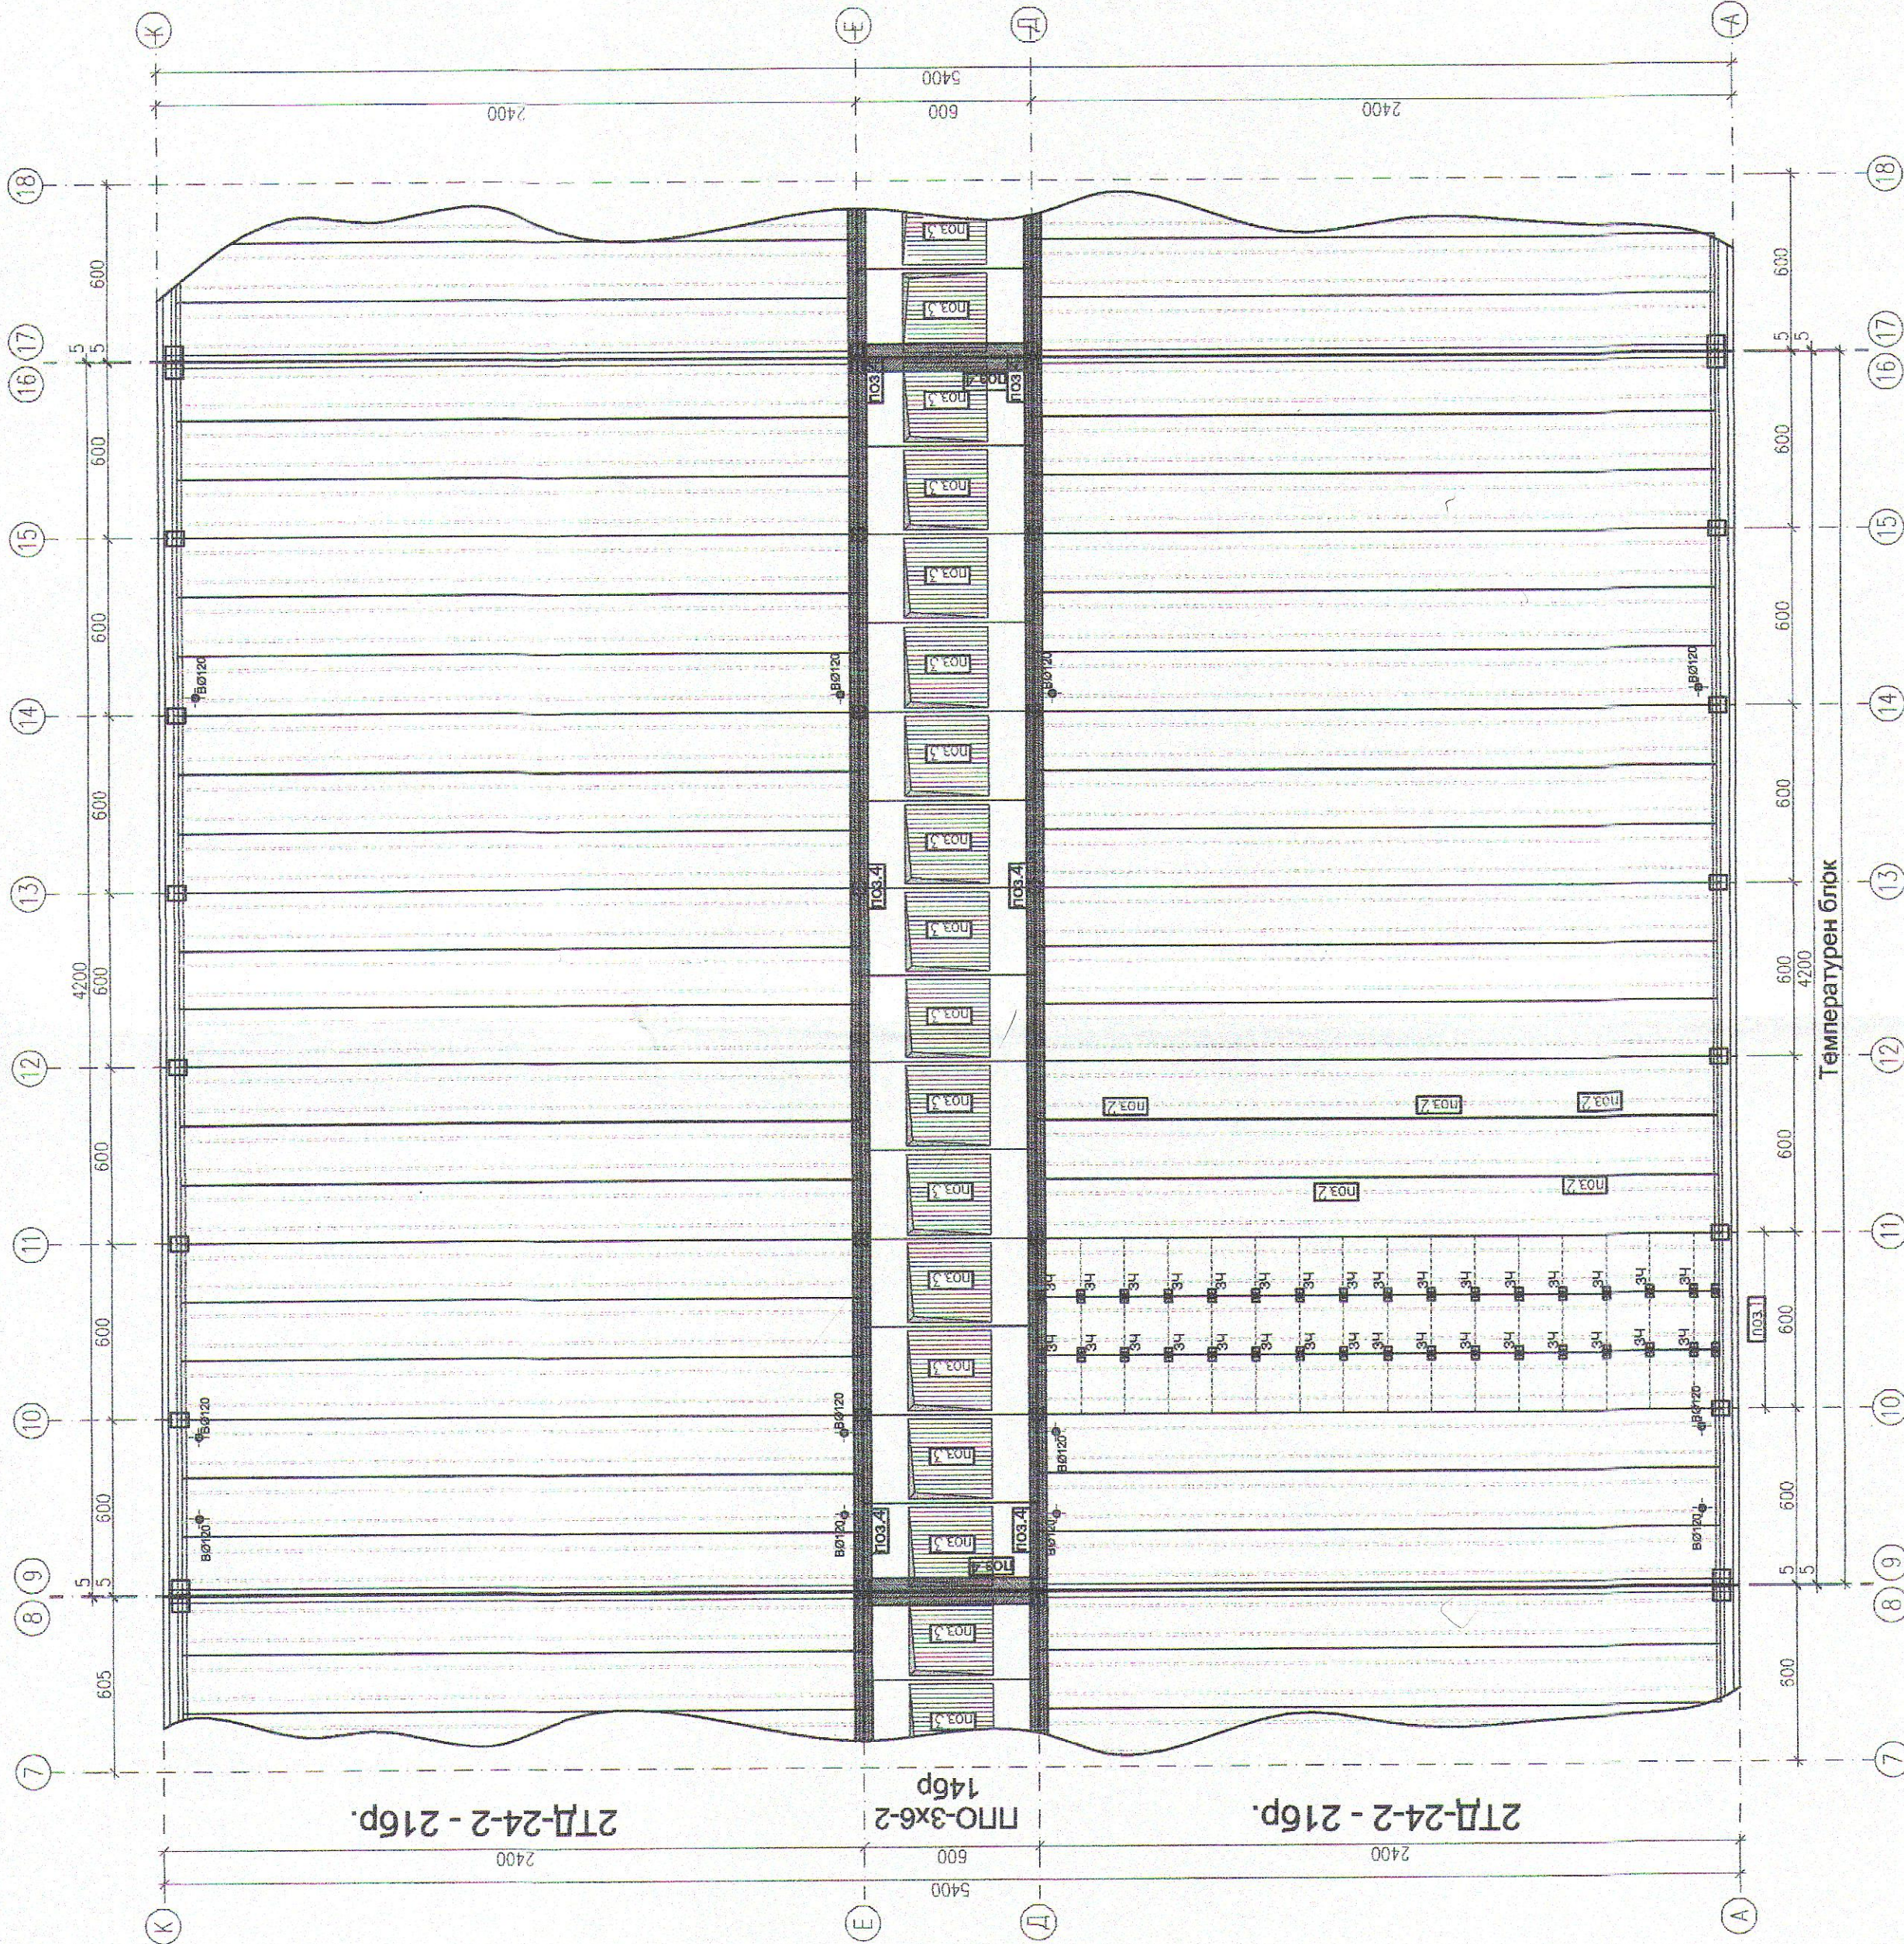


План ППО-3х6-2

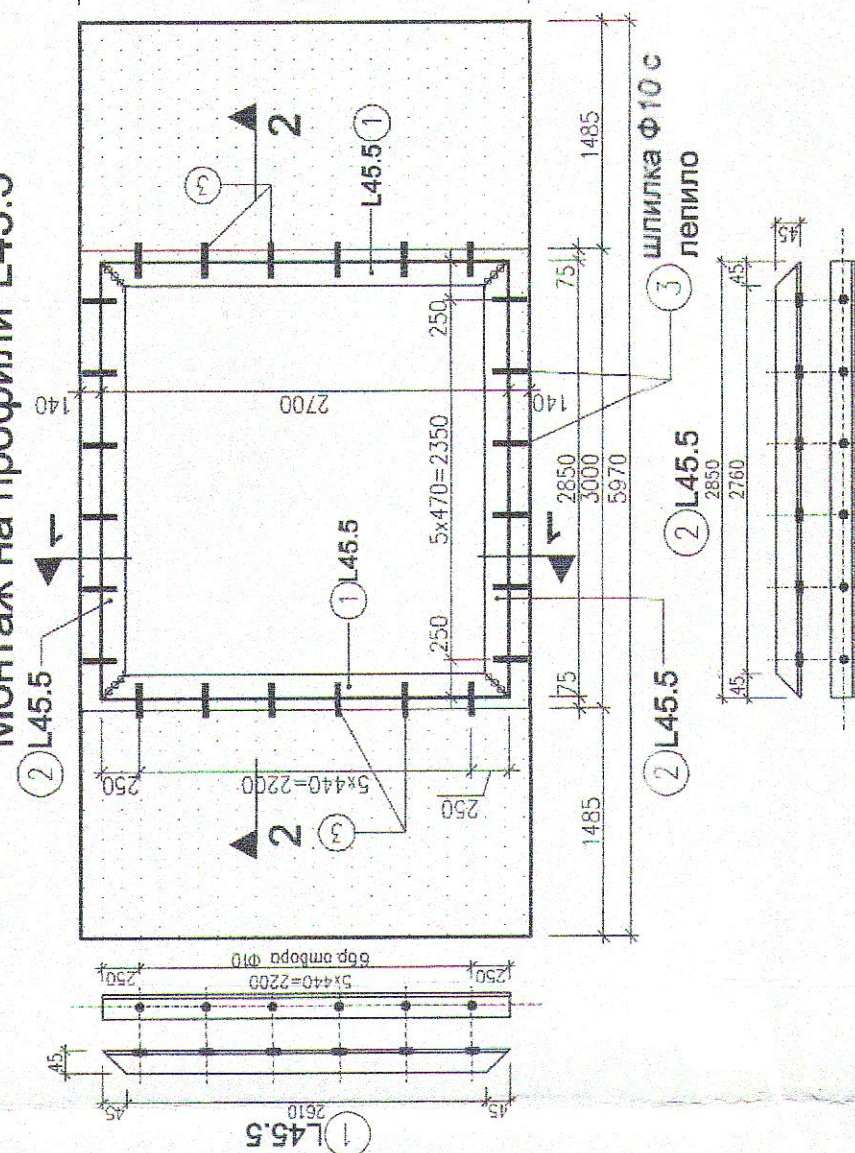


не на отвор в ППО-3х6-2
М 1:50
План ППО-3х6-2
Монтаж на ПТ 4008 и армировъчна мрежа

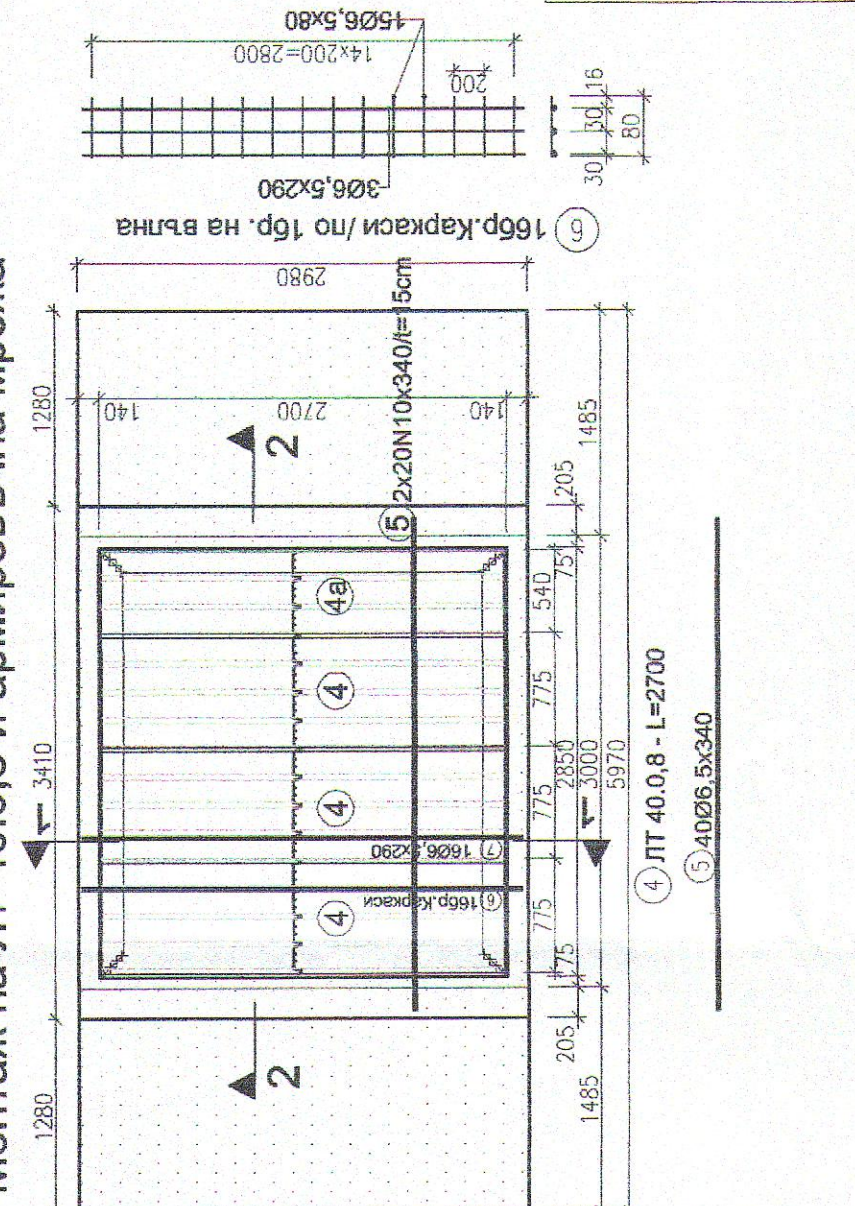


Поз.1 - Проверка на закладни части и заваръчни шевове между панелите

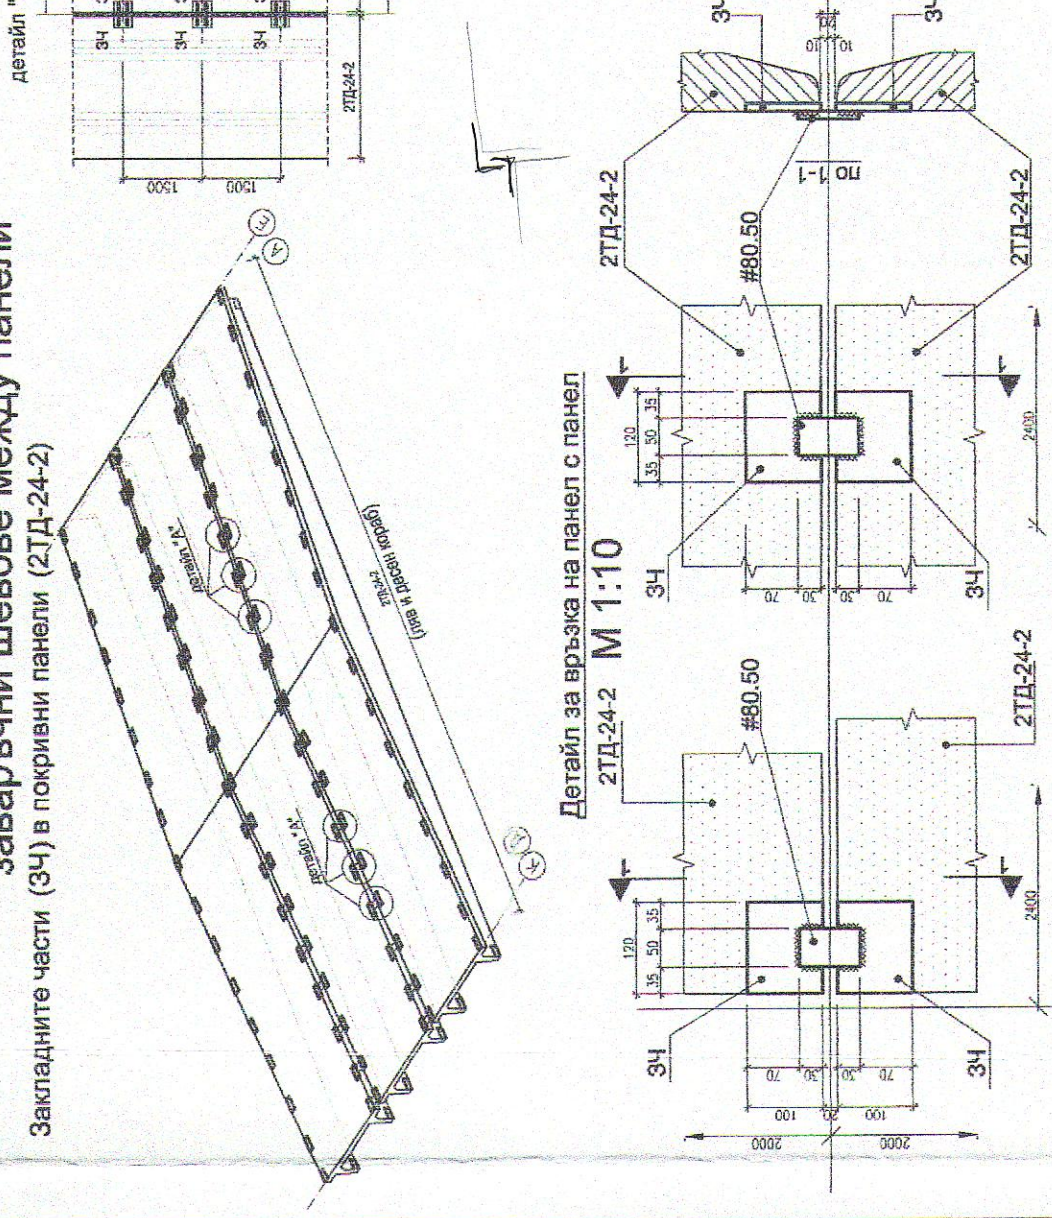

Поз.4 - Изграждане на нови СТБ бордове по оси "Д и Е"
М 1:20

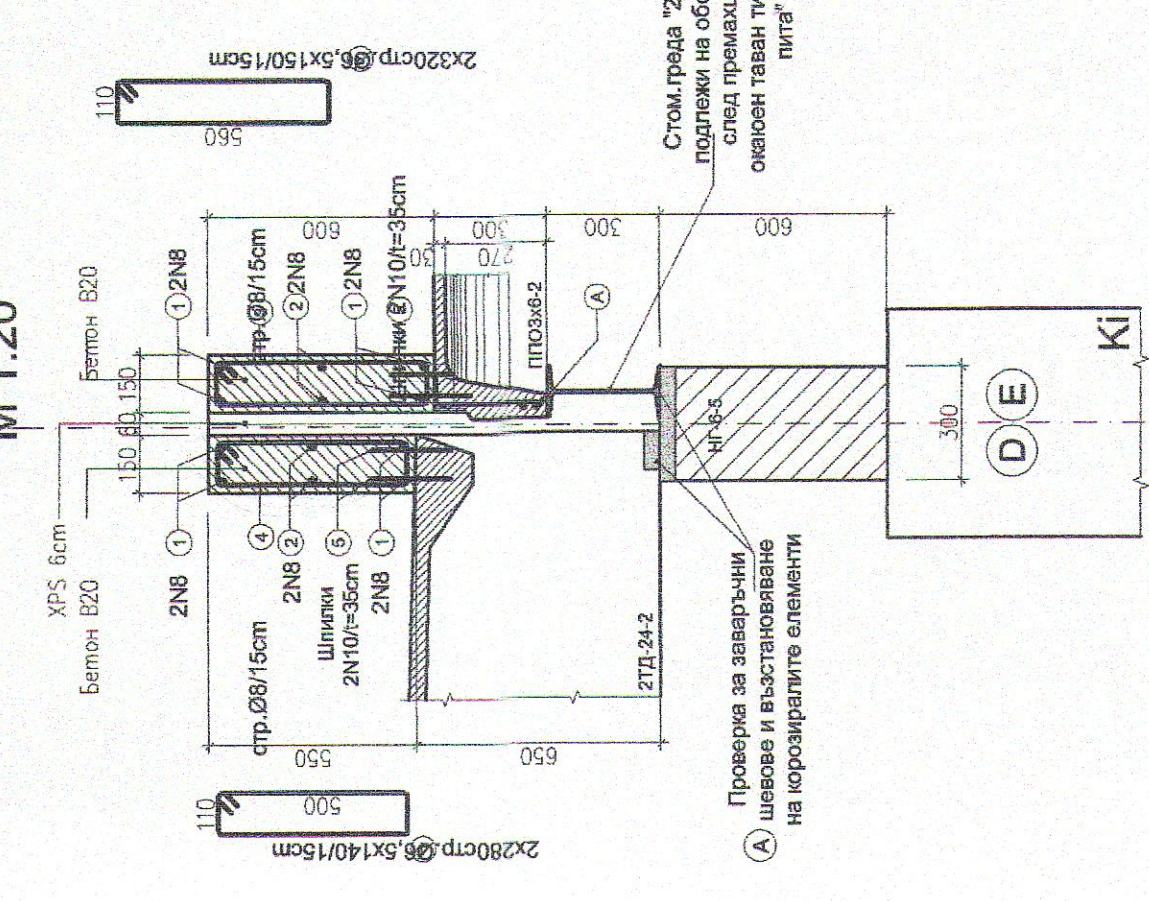

Поз.2 - Възстановяване с цименто-полимерни материали на фуги между покривни панели

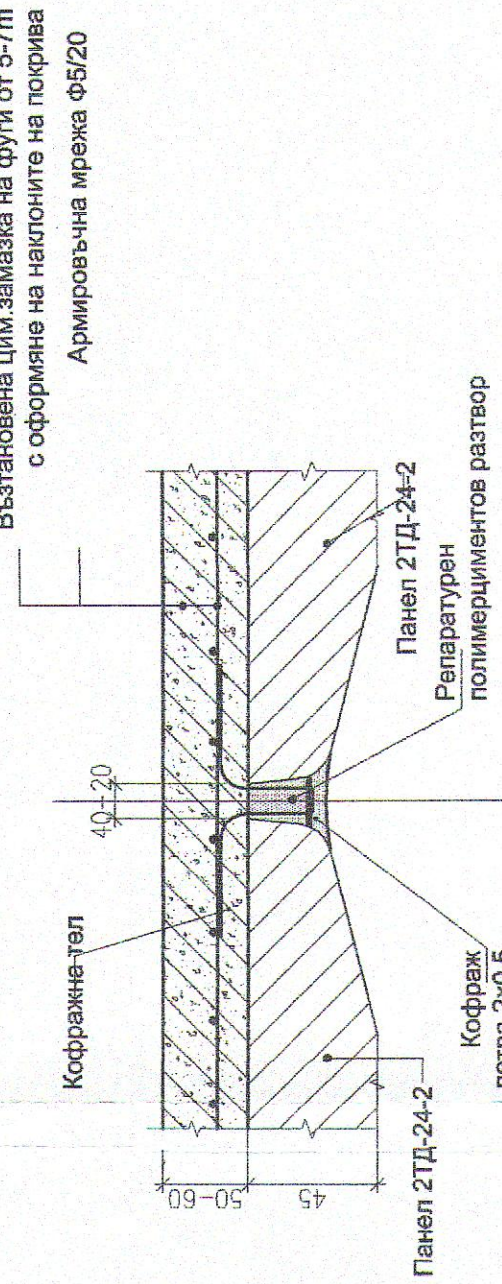

Спецификация

Поз.3

Спецификация за 1бр. Поз.3

Необходимо да се изработи 14бр. за един температурен блок.

П03.4

[illegible]

● Пред разкрояване на съставните елементи,
всички размери да се замерят мърка от място.

Забележка:

1. Връзката между панелите е съгласно каталожната система ПКТ75.
2. След премахване на съществуващата хидроизолация и циментова замазка, предстои обследване на връзките, заварките, почистване о

Забелешки:

1. Позиции 1 и 2 се поставят за всички покрития панели и fugи.
2. След разкриване на покривната конструкция /премахване на се се, изолация и замазка/ и проверка на състоянието ще се определи броя и местоположението на контрол и последващо възстановяване.
2. Размерите в плана са в сантиметри (cm).