

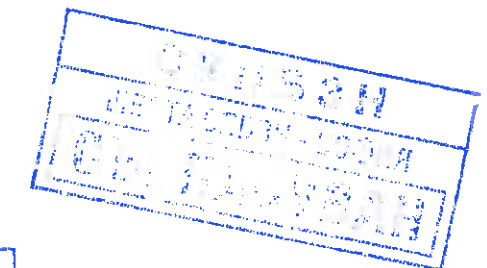


# ЗАБЕЛЕЖКА:

1. ТАБЛОТО ДА СЕ ИЗПЪЛНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА БДС EN 60439-1.
2. ТАБЛОТО Е МОДУЛНО, СТОЯЩО, ЛАМАРИНЕНО С ВРАТИ ОТПРЕД С РАЗМЕРИ 2000/1200/400 mm.
3. МЕЖДУ ДВАТА МОДУЛА ИМА ПРЕГРАДНА, МЕТАЛНА СТЕНА.
4. МОДУЛА ЗА СЕКЦИЯ МЕРЕНЕ Е СЪС ЗАЩИТНА ПРЕГРАДНА ВРАТА, КАТО ДОСТЪПА ДО ПАЛЦИТЕ НА ИЗВОДНИТЕ КОМУТАЦИОННИ АПАРАТИ СЕ ОСИГУРЯВА ПОСРЕДСТВОМ ОТВОР В МЕЖДИННАТА ВРАТА.
5. ИЗБОРЪТ НА АВТОМАТИЧНИТЕ ПРЕКЪСВАЧИ Е СЪОБРАЗЕН С ТОКОВЕТЕ НА К.С., СПАЗЕНИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЕЛЕКТИВНОСТ.
6. ПРИ ЗАМЯНА ТИПА НА АПАРАТУРАТА ДА СЕ ПРЕИЗЧИСЛИ СХЕМАТА.
7. ЕЛ. АПАРАТИ В ТАБЛОТО ДА СЕ МОНТИРАТ ПО НАЧИН, ПОЗВОЛЯВАЩ УДОБНОТО ИМ И БЕЗОПАСНО ОБСЛУЖВАНЕ.
8. ВСИЧКИ НАДПИСИ НА ТАБЛОТО СЕ ПРАВЯТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
9. КОРПУСА НА ТАБЛОТО СЕ СВЪРЗВА КЪМ ЗАЩИТНИЯ (ЗАЗЕМИТЕЛЕН) ПРОВОДНИК РЕ.

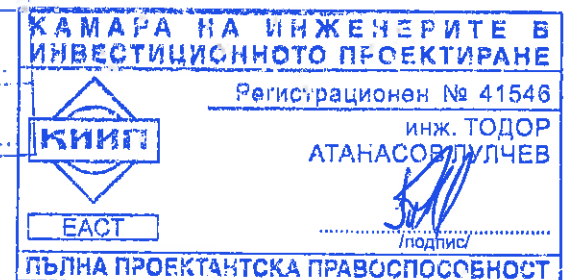

Токов кръг	No	ОБЩО	1	2	3	4	5	6	7
Фаза	-	-	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE
Лампен излаз	бр.	38	-	-	-	-	-	-	38
Конт. излаз	бр.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабел, тип	-	-	-	-	-	-	NYU	NYU	NYU
Кабел, сечение	mm <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	5x16	5x16	3x2.5
Инст. мощност	kW	90.2	15	6	6	6	54.4	54.4	2.8
Едновр. мощност	kW	55	10	5	5	5	28	28	2
Номинален ток	A	80	25	25	25	25	50	50	32
Консуматор	-		ТАБЛО НН ФИРМА	ТАБЛО КЪЩА 1	ТАБЛО КЪЩА 2	ТАБЛО КЪЩА 3	ТАБЛО НН СУХА КАМЕРА	ТАБЛО НН СУХА КАМЕРА	РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ

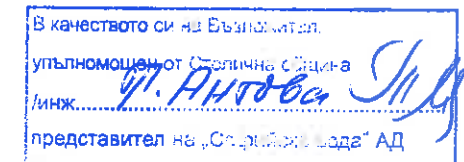

2					
1					
0					
ИЗМ.	АРХ.	СК	ГЕОДЕЗИЯ	ПЪТНА	ПБЗ

СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ (ИМЕ, ПОДПИС)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Столична община чрез концесионер "Софийска вода" АД с пълномощно рег. № СО-КО-17-147/08.05.2013г.	Софийска вода
ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА РЕЗЕРВОАР "ПОД СИМЕОНОВО"	ЧАСТ	ЕЛ
ПОДОБЕКТИ: ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. ВОДНА И СУХА КАМЕРИ.	РЕДАКЦИЯ	0
ИЗГОТВИЛИ:	ИМЕ:	ПОДПИС:
ПРОЕКТАНТ	Т. ЛУЧЕВ	
ПРОВЕРИЛ	Д. ГРОЗЕВА	
ОДОБРИЛ	Д. ГРОЗЕВА	
ТАБЛО НН КПП. ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА		ДАТА
		05.2013
		ФАЗА
		РП
		МЯРКА
		cm
		МАЩАБ
		1:100
		ЛИСТ №
		1
		ВС. ЛИСТА
		7
		ФАЙЛ
		523.00.0_T08-01.001